



# SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ ONLINE


Para iniciar a solicitação de Alvará Online, basta clicar no botão ALVARÁ ONLINE.

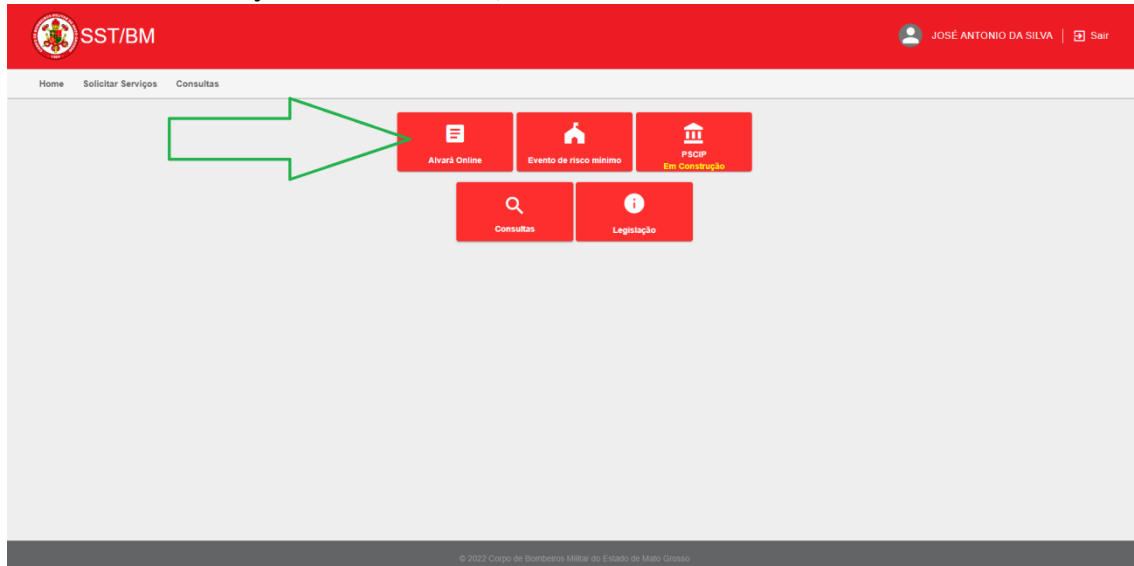

Ou na aba SOLICITAR SERVIÇOS e escolher ALVARÁ ONLINE.

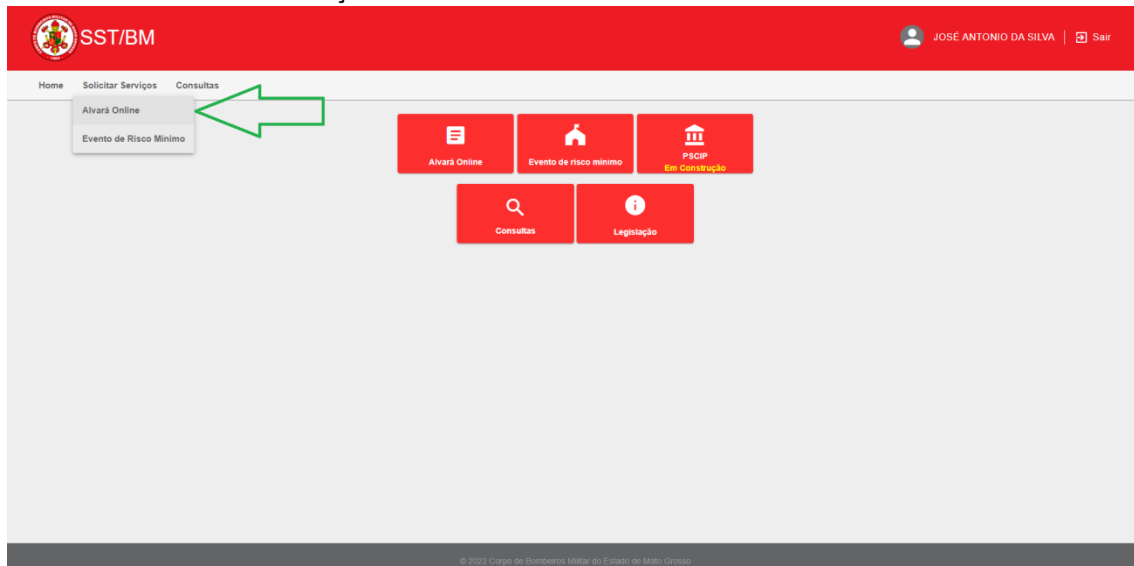

Em seguida, para iniciar a solicitação clique no botão INICIAR SOLICITAÇÃO.

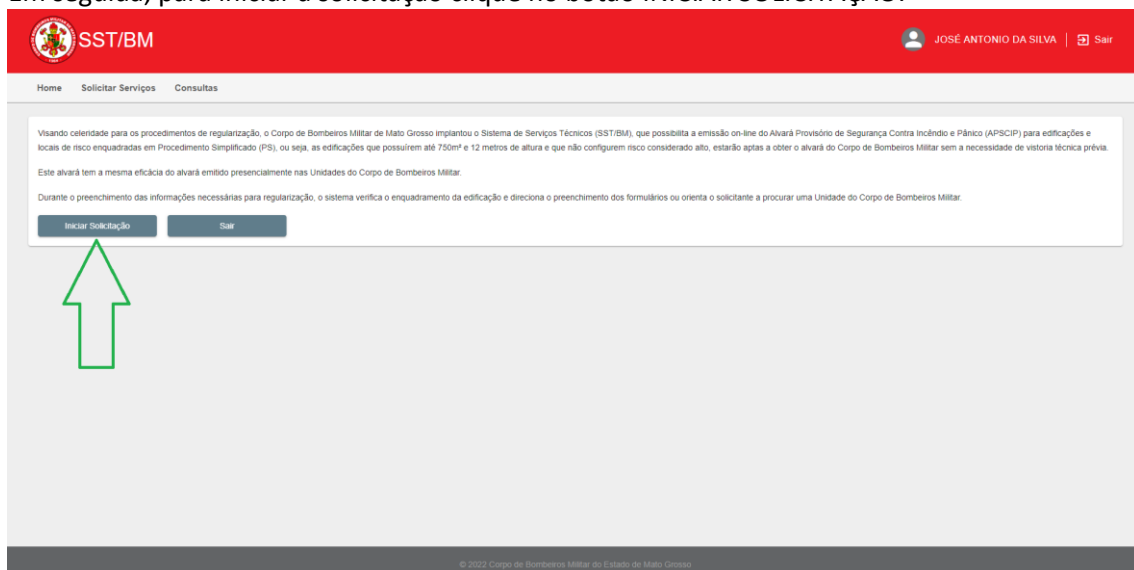

Verifique a documentação necessária e prossiga clicando o botão INICIAR SOLICITAÇÃO.

Visando celeridade para os procedimentos de regularização, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso implantou o Sistema de Serviços Técnicos (SST/BM), que possibilita a emissão on-line do Alvará Provisório de Segurança Contra Incêndio e Pânico (APSCP) para edificações e locais de risco enquadrados em categorias de risco de ocupação estabelecidas em legislação técnica prévia.

Este alvará tem a mesma validade que o Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCP) emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Durante o preenchimento do formulário, o sistema irá validar os dados informados e alertar o usuário em caso de inconsistências.

### Documentos Necessários

Para protocolar seu procedimento simplificado, tenha em mãos os seguintes documentos:

- a) Comprovante da área construída, podendo ser apresentado o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, o imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, o Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI, o Habite-se, Alvarás expedidos pelo CBMMT, prefeitura municipal, plantas aprovadas pelos órgãos públicos, plantas acompanhadas de ART/RTT ou somente ART/RTT.
- b) CPF do solicitante, do responsável pelo uso e do proprietário da edificação;
- c) Certidão CNPJ para empresas (para emitir [Clique aqui](#));
- d) Se for Microempreendedor Individual, o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (para emitir [Clique aqui](#)).

[Iniciar Solicitação](#) [Sair](#)

Nesta próxima tela deve-se informar a ocupação em que a edificação se classifica. Observe que no caso de empresas classificadas como DOMICÍLIO FISCAL, isto é, empresas prestadoras de serviço (Exemplo: representação comercial, consultoria, etc) que não possuam uma sede física e utilize o endereço residencial para fins fiscais, estas empresas são dispensadas da obtenção do Alvará do CBMMT.

Caso enquadre nessa situação de DOMICÍLIO FISCAL, deverá selecionar a caixa box indicada.

Ocupação da edificação (Conforme NTCB 01 Anexo A - Tabela 8)

O local caracteriza-se como **DOMICÍLIO FISCAL** (empresas prestadoras de serviço que utilizam o endereço residencial apenas para fins de correspondências fiscais)

Divisão	Descrição	Exemplo
A-1	Habitação unifamiliar	Casas térreas ou assobradadas (soladas ou não)
A-2	Habitação multifamiliar	Edifícios de apartamentos em geral e condomínios horizontais
A-3	Habitação coletiva	Pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros, conventos, residências geriátricas. Capacidade máxima de 16 leitos.
B-1	Hotel e assemelhado	Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, pousadas, albergues, casas de cômodos e divisão A-3 com mais de 16 de leitos.
B-2	Hotel residencial	Hotéis e assemelhados com cozinha própria nos apartamentos (incluem-se os apart-hotéis) e assemelhados.
C-1	Comércio com baixa carga de incêndio	Armarinhos, artigos de metal, louças, artigos hospitalares e outros.
C-2	Comércio com média e alta carga de incêndio	Edifícios de lojas de departamentos, magazines, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados e outros.
C-3	Shoppings centers	Centro de compras em geral.
D-1	Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios administrativos ou técnicos, instituições financeiras (que não estejam incluídas em D-2), cabeleiros, centros profissionais e assemelhados.
D-2	Agência bancária	Agências bancárias e assemelhados.
D-3	Serviço de reparação (exceto os classificados em G-4)	Lavanderias, assistência técnica, reparação e manutenção de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros, pintura de letreiros e outros.

Caso não se enquadre como DOMICÍLIO FISCAL, deverá selecionar a ocupação principal da edificação, o qual se refere a atividade desenvolvida na edificação. Caso tenha dúvidas em qual ocupação a edificação se enquadra, realize uma pesquisa na NTCB nº 07 – Carga de Incêndios através do número do CNAE da atividade desenvolvida, como indicado abaixo.

Observe que no caso exposto, trata de atividade Supermercados, como CNAE 4711-3/02, o qual corresponde a ocupação classificada como C-2.

Atividade	CNAE	Valor
Produtos e artigos de artpedia (comércio atacadista)	C-2 4645-1/02	400
Reboques e semirreboques novos e usados (comércio por atacado)	C-1 4511-1/05	200
Relojoaria - Artigos (comércio varejista)	C-1 4783-1/02	300
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado	C-2 4619-2/00	800
Resíduos de papel e papelão (comércio atacadista)	C-2 4687-7/01	1.000
Resíduos e sucatas metálicos (comércio atacadista)	C-1 4687-7/03	300
Resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão (comércio atacadista)	C-2 4687-7/02	800
Resinas e elastômeros (comércio atacadista)	C-2 4684-2/01	1.000
Roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (comércio atacadista)	C-2 4642-7/02	600
Sementes, flores, plantas e gramas (comércio atacadista)	C-2 4623-1/06	400
Sisal (comércio atacadista)	C-2 4623-1/07	600
Soja (comércio atacadista)	C-2 4622-2/00	400
Solventes (comércio atacadista)	C-2 4694-2/02	1.000
Sorvetes (comércio atacadista)	C-2 4637-1/06	400
Supermercados	C-2 4711-3/02	400
Suprimentos para informática (comércio atacadista)	C-2 4651-6/02	400
Suprimentos, têxteis e artesanatos (comércio varejista)	C-1 4789-0/01	200
Têxtilaria	C-2 4729-5/01	400
Têxteis, cortinas e persianas - Artigos (comércio varejista)	C-2 4759-8/01	600
Têxteis, persianas e cortinas - Artigos (comércio atacadista)	C-2 4649-4/05	600
Têxteis (comércio varejista)	C-2 4641-9/01	600
Têxteis (comércio varejista)	C-2 4755-5/01	600
Têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem (representantes comerciais e agentes do comércio)	C-2 4616-8/00	600
Tintas e materiais para pintura (comércio varejista)	C-2 4741-5/00	1.000

Em seguida selecione a ocupação correspondente.

Ocupação da edificação (Conforme NTCB 01 Anexo A - Tabela 8)

O local caracteriza-se como **DOMICÍLIO FISCAL** (empresas prestadoras de serviço que utilizam o endereço residencial apenas para fins de correspondências fiscais)

Divisão	Descrição	Exemplo
A-1	Habitação unifamiliar	Casas térreas ou assobradadas (isoladas ou não)
A-2	Habitação multifamiliar	Edifícios de apartamentos em geral e condomínios horizontais
A-3	Habitação coletiva	Pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros, conventos, residências geriátricas. Capacidade máxima de 16 leitos.
B-1	Hotel e assemelhado	Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, pousadas, albergues, casas de cômodos e divisão A-3 com mais de 16 de leitos
B-2	Hotel residencial	Hotéis e assemelhados com cozinha própria nos apartamentos (incluem-se os apart-hotéis) e assemelhados.
C-1	Comércio com baixa carga de incêndio	Armarinhos, artigos de metal, louças, artigos hospitalares e outros.
<b>C-2</b>	<b>Comércio com média e alta carga de incêndio</b>	<b>Edifícios de lojas de departamentos, magazines, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados e outros.</b>
C-3	Shoppings centers	Centro de compras em geral.
D-1	Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios administrativos ou técnicos, instituições financeiras (que não estejam incluídas em D-2), cabeleleiros, centros profissionais e assemelhados.
D-2	Agência bancária	Agências bancárias e assemelhados.
D-3	Serviço de reparação (exceto os classificados em G-4)	Lavanderias, assistência técnica, reparação e manutenção de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros, pintura de letreiros e outros.

Após selecionar a ocupação, role o cursor até o final da página e clique no botão AVANÇAR.

J-2	Todo tipo de depósito	Depósitos com carga de incêndio até 300 MJ/m <sup>2</sup> .
J-3	Todo tipo de depósito	Depósitos com carga de incêndio entre 300 a 1.200 MJ/m <sup>2</sup> .
J-4	Todo tipo de depósito	Depósitos onde a carga de incêndio ultrapassa a 1.200 MJ/m <sup>2</sup> .
L-1	Comércio	Comércio em geral de fogos de artifícios e assemelhados.
L-2	Indústria	Indústria de material explosivo.
L-3	Depósito	Depósito de material explosivo.
M-1	Túnel	Túnel rodoviário e marítimo, destinados à transporte diversos.
M-2	Líquido ou gás, inflamáveis ou combustíveis	Edificação destinada à produção, manipulação, armazenamento, revenda e distribuição de líquidos ou gases combustíveis e inflamáveis.
M-3	Central de comunicação e energia	Central telefônica, centros de comunicação, centrais de transmissão e de distribuição de energia.
M-4	Propriedade em transformação	Locais em construção ou demolição.
M-5	Agroindustrial, Agricultura, pecuária, produção florestal, aquicultura e apicultura	Unidades de armazenamento e beneficiamento (silos, secadores de grãos, armazéns e similares). Compreende também a exploração ordenada dos recursos naturais vegetais e animais em ambiente natural e protegido.
M-6	Terra selvagem	Floresta, reserva ecológica, parque florestal e assemelhados.
M-7	Pilão de containers	Área aberta destinada a armazenamento de containers.
M-8	Processamento de lixo	Propriedade destinada ao processamento, reciclagem ou armazenamento de material recusado/descartado.

Avançar

Em seguida será apresentada a pagina do Questionário de Procedimento Simplificado, onde todas as perguntas deverão ser respondidas com uma resposta. Esse questionário é fundamental para verificar se a edificação atende todos os requisitos necessários para o enquadramento nesse tipo de regularização.

A seguir comentaremos cada pergunta do questionário.

A primeira pergunta refere-se a área total da edificação. Ressalta-se que a regularização perante o Corpo de Bombeiros Militar deve ser realizada considerando a área total da edificação. Portanto, caso a empresa ocupe parcialmente a edificação, deve-se considerar a área total, incluindo as áreas que não são ocupadas pela empresa. (exemplo: uma loja no interior de um Shopping, a área a ser considerada deve ser a área total do Shopping e não apenas a área que a loja ocupa; Nesse caso, se a área total do Shopping for superior a 750m<sup>2</sup>, a regularização não poderá ser realizada na forma simplificada, sendo necessária a regularização convencional.)

Questionário de Procedimento Simplificado

**1) A área construída total da edificação onde é empregada o exercício das atividades é igual ou inferior a 750m<sup>2</sup>?**

Sim  
 Não

Na sequência, a pergunta 2 refere-se justamente a área considerada para regularização. A regularização simplificada aplica-se apenas a regularização total da edificação (de áreas que não ultrapassem 750m<sup>2</sup>), não sendo permitida a regularização parcial da edificação no formato simplificado.

**2) Qual situação identifica sua edificação no interior do seu lote (propriedade)?**

Desejo regularizar TODA A EDIFICAÇÃO.  
 Desejo regularizar UMA PARCELA DA EDIFICAÇÃO.  
 Duas ou mais edificações num mesmo lote.  
 Uma edificação de uma parcela do conjunto.  
 Outra situação não mencionada

A questão 3 refere-se a situação de propriedade do imóvel, devendo ser respondido qual a situação a edificação se enquadra.

**3) Qual a situação da propriedade?**

Própria  
 Alugada  
 Emprestada  
 Familiar  
 Outra situação não mencionada

A questão 4 refere-se as características construtiva da edificação, devendo indicar qual a composição dos materiais existentes na edificação. Ressalta-se que edificações com elementos estruturais em madeira sem tratamento anti-chamas não podem regularizar na forma simplificada.

**4) Os elementos estruturais (pilares, vigas e laje) são compostos por quais materiais?**

Metal e/ou concreto  
 Madeira com tratamento retardante ao fogo  
 Madeira sem tratamento retardante ao fogo

A questão 5 refere-se a quantidade de pavimentos existentes na edificação. Nesse item não se deve computar como pavimento áreas técnicas (caixa d'água, barriletes, casa de máquinas, mezaninos). Salienta-se que somente podem ser regularizadas na forma simplificada edificações com até 12 metros de altura.

**5) A edificação possui quantos pavimentos (andares)?**

01 Pavimento (a edificação é térrea).  
 02 pavimentos.  
 03 pavimentos.  
 04 ou mais pavimentos.

A questão 6 trata sobre a existência de forro de madeira na edificação. Caso possua, a madeira deverá possuir tratamento anti-chamas. Ressalta-se que caso não possua tratamento anti-chamas a edificação não poderá se regularizar na forma simplificada. Caso a edificação tenha forro constituído de outro material que não seja madeira ou não tenha forro, deverá assinalar a opção que não possui forro de madeira.

**6) Possui forro de madeira?**

Sim, sem tratamento retardante ao fogo.  
 Sim, com tratamento retardante ao fogo.  
 Não, a edificação não possui forro de madeira.

A questão 7 refere-se sobre o tipo de atividade e lotação. Salienta-se que caso a edificação tenha lotação de público superior a 200 pessoas não poderá regularizar na forma simplificada.

**7) É local de reunião de público ou call center com lotação superior a 200 pessoas?**

Sim  
 Não

A questão 8 refere-se ao armazenamento ou comercialização de líquidos inflamáveis ou combustíveis. Caso possua na edificação, não poderá ultrapassar 250 litros. Caso ultrapasse essa quantidade, não poderá regularizar da forma simplificada.

8) Comercializa ou armazena líquido inflamável ou combustível superior a 250 litros?

- Sim  
 Não

A questão 9 trata da utilização de GLP. Caso utilize, deverá indicar a quantidade utilizada no local. Ressalta-se que caso utilize central superior a 190 kg de GLP ou botijões P13 superior a 5 unidades não poderá regularizar na forma simplificada.

9) Faz uso de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) no local?

- Não  
 Sim, até cinco botijões de cozinha com 13kg (P13)  
 Sim, Central de GLP com até 190kg  
 Sim, mais de cinco botijões de cozinha com 13kg (P13) ou Central de GLP com mais de 190kg

A questão 10 refere-se a utilização ou armazenamento de produtos tóxicos, radioativos ou explosivos. Caso utilize algum desses tipos de produtos a edificação não poderá ser regularizada na forma simplificada.

10) Possui produtos tóxicos, radioativos ou explosivos?

- Sim  
 Não

A questão 11 refere-se a existência de subsolo na edificação. Caso não tenha subsolo na edificação ou tenha e seja apenas utilizado para estacionamento de veículos assinala a opção NÃO. Caso possua subsolo e seja utilizado para atividade diferente de estacionamento (exemplo: depósito, comércio, etc) deve-se assinalar a opção SIM.

11) Possui subsolo com ocupação diferente de estacionamento?

- Sim  
 Não

A questão 12 refere-se a condição de isenção de taxa para a solicitação do serviço. Salienta-se que caso possua condição de isenção de taxa, será necessária a comprovação desta situação através do anexo de documentação comprobatória.

12) Se enquadra em alguma das condições do Art. 99 da Lei 4.547/1982 - Código Tributário Estadual para requerer isenção de taxa TASEG?

- Não me enquandro em condição de isenção de taxa e solicito boleto para pagamento  
 Microempreendedor Individual - MEI  
 A utilização do serviço por órgão da administração pública direta, e indireta municipal, estadual, federal e o Distrito Federal  
 As finalidades militares ou eleitorais  
 A entidade de assistência social, de beneficência, reconhecida pelo poder público, desde que observem os requisitos previstos na legislação específica  
 As pessoas jurídicas que promovam eventos de caráter recreativo, desde que o total da renda seja destinado a instituições de caridade, devidamente reconhecidas

A questão 13 finaliza o questionário, devendo assinalar os casos em que a edificação se encaixe. Caso não se encaixe em nenhuma das condições deve assinalar apenas a ultima opção A EDIFICAÇÃO NÃO SE ENCAIZA EM NENHUMA DAS ALTERNATIVAS.

Em seguida deverá clicar no botão AVANÇAR.

13) Se encaixa em alguma das seguintes especificações?

- Realiza revenda de GLP  
 Há presença de inflamáveis em tanques ou vasos aéreos.  
 É local de reunião de público da Divisão F-6 (NTCB 01 - Anexo A/Tabela 7) - Clubes em geral, boates, bingo, restaurantes dançantes, tiro ao alvo, bolche ou assemblados.  
 Há necessidade de comprovação de isolamento de risco.  
 Há necessidade de compartimentação de aéreas.  
 É classificada como ocupação especial (Grupo M), com exceção de torres de comunicação (M-3) (NTCB 01 - Anexo A/Tabela 7).  
 Realiza a fabricação, o armazenamento, a manipulação, a comercialização de fogos de artifícios, explosivos ou munições.  
 É edifício garagem.  
 Possui riscos específicos, tais como: caldeira, incinerador, queimador, elevador de grãos, aquecedor a gás, gás natural veicular, gás natural, equipamentos similares e congêneres.  
 É de uso industrial da Divisão I-3 (indústria com carga de incêndio alta) ou uso hospitalar da Divisão H-3 (hospital com internação) (NTCB 01 - Anexo A/Tabela 7).  
 A edificação não se encaixa em nenhuma das alternativas.

← Voltar

→ Avançar



Caso seja apresentado a mensagem de Atenção abaixo, significa que a edificação NÃO poderá ser regularizada na forma simplificada, devendo regularizar na forma convencional. Nesse caso verifique as informações preenchidas, caso estejam corretas a regularização não poderá ser da forma simplificada.

The screenshot shows the SST/BM web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the name 'SST/BM'. On the right, the user's name 'JOSE ANTONIO DA SILVA' and a 'Sair' button are visible. Below the navigation bar, there are tabs for 'Home', 'Solicitar Serviços', and 'Consultas'. The main content area displays a form with a warning message. The warning message is in a yellow box and reads: 'Atenção: A edificação não se enquadra em Procedimento Simplificado (PS). Verifique as informações preenchidas, caso estejam todas corretas, a edificação deverá ser regularizada presencialmente junto a uma Unidade do Corpo de Bombeiros Militar.' Below the warning message, there are two buttons: 'Voltar' and 'Avançar'. The form also includes a section titled '13) Se encaixa em alguma das seguintes especificações?' with several radio button options.

Na sequencia, deverá preencher as declarações das condições de segurança da edificação. Como se trata de um procedimento declaratório, a responsabilidade civil e criminal pelas informações prestadas é inteiramente do solicitante (usuário que está preenchendo).

Na regularização simplificada, o Alvará é emitido sem a necessidade de vistoria prévia do CBMMT. Dessa forma, a responsabilidade de instalar e manter em perfeitas condições de uso as medidas de segurança contra incêndio e pânico exigidas para edificação é de inteira responsabilidade do solicitante.

Na primeira declaração que trata das Saídas de Emergência, leia atentamente as exigências para esta medida de segurança. Caso necessário, baixe a norma técnica nº. 13 (NTCB 13) que trata especificamente das exigências das saídas de emergência. Recomenda-se o auxílio de um profissional habilitado para orientar sobre as prescrições normativas.

The screenshot shows the SST/BM web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the name 'SST/BM'. On the right, the user's name 'JOSE ANTONIO DA SILVA' and a 'Sair' button are visible. Below the navigation bar, there are tabs for 'Home', 'Solicitar Serviços', and 'Consultas'. The main content area displays a form titled 'Declaração - Saídas de Emergência'. The form includes a navigation menu on the left with items like 'Ocupação', 'Questionário', 'Declaração Saída', 'Declaração Iluminação', 'Declaração Extintores', 'Declaração Sinalização', 'Edificação a ser Regularizada', 'Responsável pela Edificação', 'Endereço', 'CNAE', 'Documentos Complementares', 'Taxa', 'Confirmação', 'Protocolo', and 'Acompanhamento'. The 'Declaração Saídas de Emergência' section contains a list of requirements for emergency exits. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Voltar' and 'Avançar'. A green arrow points to the 'Avançar' button.

A próxima declaração trata da medida de segurança ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. Deve-se ler atentamente as exigências para esta medida de segurança. Caso necessário, baixe a norma técnica nº. 16 (NTCB 16) que trata especificamente das exigências de iluminação de emergência.

Recomenda-se o auxílio de um profissional habilitado para orientar sobre as prescrições normativas.

The screenshot shows the SST/BM web application interface. The top navigation bar includes the logo, 'SST/BM', and the user name 'JOSE ANTONIO DA SILVA' with a 'Sair' button. Below the navigation bar, there are links for 'Home', 'Solicitar Serviços', and 'Consultas'. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar, titled 'Navegação', lists various steps: 'Ocupação', 'Questionário', 'Declaração Saída', 'Declaração Iluminação' (highlighted), 'Declaração Extintores', 'Declaração Sinalização', 'Edificação a ser Regularizada', 'Responsável pela Edificação', 'Endereço', 'CNAE', 'Documentos Complementares', 'Taxa', 'Confirmação', 'Protocolo', and 'Acompanhamento'. The main panel, titled 'Declaração - Iluminação de Emergência', contains the following text: 'Caso tenha dúvidas quanto à correta instalação iluminação de emergência, consultar um responsável técnico para orientação. Declaro que: 1. As portas de saídas de emergência e as rotas de fuga da edificação são atendidas por pontos de iluminação de emergência. 2. A iluminação de emergência está disposta a no máximo 15 m entre os pontos de luminárias, e a no máximo a 7,5 m das paredes. 3. Caso a iluminação de emergência seja realizada por central de baterias ou motorizador, a tubulação e as caixas de passagem devem ser fechadas, metálicas ou em PVC rígido antichama, quando a tubulação for aparente. Para maiores esclarecimentos consultar: NTCB 01 - Procedimentos Administrativos NTCB 16 - Sistema de Iluminação de Emergência'. Below this text is a checkbox labeled 'Declaro que a edificação possui instalada iluminação de emergência conforme NTCB 16 - Sistema de Iluminação de Emergência', which is checked. At the bottom of the main panel are two buttons: 'Voltar' and 'Avançar'. A green arrow points to the 'Avançar' button.

Outra declaração trata da medida de segurança EXTINTORES DE INCÊNDIO. Deve-se ler atentamente as exigências para esta medida de segurança. Caso necessário, baixe a norma técnica nº. 18 (NTCB 18) que trata especificamente das exigências de extintores de incêndio.

Recomenda-se o auxílio de um profissional habilitado para orientar sobre as prescrições normativas.

The screenshot shows the SST/BM web application interface. The top navigation bar includes the logo, 'SST/BM', and the user name 'JOSE ANTONIO DA SILVA' with a 'Sair' button. Below the navigation bar, there are links for 'Home', 'Solicitar Serviços', and 'Consultas'. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar, titled 'Navegação', lists various steps: 'Ocupação', 'Questionário', 'Declaração Saída', 'Declaração Iluminação', 'Declaração Extintores' (highlighted), 'Declaração Sinalização', 'Edificação a ser Regularizada', 'Responsável pela Edificação', 'Endereço', 'CNAE', 'Documentos Complementares', 'Taxa', 'Confirmação', 'Protocolo', and 'Acompanhamento'. The main panel, titled 'Declaração - Extintores', contains the following text: 'Caso tenha dúvidas quanto à correta instalação iluminação de emergência, consultar um responsável técnico para orientação. Declaro que: 1. Possui instaladas na edificação no mínimo duas unidades extintoras distintas: uma com carga de PQS ou CO2 (Classes B,C) de no mínimo 4 kg, e outra com carga de água (Classe A) de no mínimo 10L. Posso optar em instalar duas unidades extintoras do tipo ABC (atende a todos os tipos de classes) de no mínimo 4 kg. 2. Posso optar em instalar apenas uma unidade extintora do tipo ABC de no mínimo 4kg caso minha edificação possua no máximo 50 m² de área construída. 3. Posso instalado na edificação pelo menos um extintor localizado a no máximo 5 m da entrada principal. 4. Os extintores estão devidamente sinalizados com suas respectivas placas indicativas. 5. Os extintores estão desobstruídos e não estão localizados nos lances de escadas ou seus patamares. 6. Os extintores atendem a altura máxima de instalação, de 1,50 m, e altura mínima de instalação, de 0,10 m. 7. A distribuição dos extintores atende a distância máxima que um operador pode percorrer para encontrá-los (25 m para Risco Baixo). Para maiores esclarecimentos consultar: NTCB 01 - Procedimentos Administrativos NTCB 18 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio'. Below this text is a checkbox labeled 'Declaro que a edificação possui instalados extintores de incêndio conforme NTCB 18 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio', which is checked. At the bottom of the main panel are two buttons: 'Voltar' and 'Avançar'. A green arrow points to the 'Avançar' button.

A última declaração sobre medidas de segurança refere-se a SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. Deve-se ler atentamente as exigências para esta medida de segurança. Caso necessário, baixe a norma técnica nº. 15 (NTCB 15) que trata especificamente das exigências de sinalização de emergência.

Recomenda-se o auxílio de um profissional habilitado para orientar sobre as prescrições normativas.

**SST/BM** JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Sair

Home Solicitar Serviços Consultas

**Declaração - Sinalização de Emergência**

Caso tenha dúvidas quanto à correta instalação iluminação de emergência, consultar um responsável técnico para orientação.

Declaro que:

1. As saídas de emergência e as rotas de fuga da edificação estão sinalizadas.
2. Os extintores de incêndio estão sinalizados.
3. As placas para as saídas de emergência e extintores de incêndio atendem condição de serem fotoluminescentes (brilham por algum tempo quando o ambiente fica escuro).

Para maiores esclarecimentos consultar:  
NTCB 01 - Procedimentos Administrativos  
NTCB 15 - Sinalização de Emergência

Declaro que a edificação possui instaladas placas de sinalização de emergência conforme NTCB 15 - Sinalização de Emergência.

← Voltar → Avançar

© 2022 Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso

Em seguida, será apresentada a tela de CADASTRO DA EDIFICAÇÃO. Escolha a opção adequada (Pessoa física ou pessoa jurídica) e preencha os dados.

Estes são os dados que constarão no Alvará, portanto, atente-se para os erros, pois caso sejam preenchidos errados, após aprovados, não poderão ser alterados, sendo necessária a realização de uma nova solicitação.

Após finalizar o preenchimento de todos os dados, clique em AVANÇAR.

**SST/BM** JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Sair

Home Solicitar Serviços Consultas

**Cadastro da Edificação a ser Regularizada**

Pessoa:  Física  Jurídica

CNPJ: 19.519.875/0001-22 Razão Social\*: RAZAO SOCIAL LTDA Nome Fantasia: NOME FANTASIA

E-mail: teste@teste.com.br Telefone: (65) 0000-0000

← Voltar → Avançar

© 2022 Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso



Na próxima deverá informar os dados do RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO. O responsável pela edificação representa o proprietário e/ou sócio da empresa ou edificação.  
Caso o SOLICITANTE seja também o RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO, basta manter a chave de seleção indicada na resposta SIM.

The screenshot shows the 'Dados do Solicitante' form in the SST/BM system. The user is JOSE ANTONIO DA SILVA. The 'Sou Responsável pela Edificação' field is set to 'Sim' (Yes), with a green arrow pointing to the selected radio button. The 'Voltar' and 'Avançar' buttons are visible below the form.

Porém, em casos que o SOLICITANTE não seja o RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO, ou seja, o solicitante seja um representante do proprietário e/ou sócio da empresa ou edificação, deverá alterar a chave para opção NÃO.

Ressalta-se que o representante deve possuir PROCURAÇÃO para comprovar os poderes de representar o RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO perante o CBMMT.

Em seguida insira os dados do RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO e adicione o arquivo em formato PDF com a respectiva PROCURAÇÃO devidamente assinada.

Em seguida será habilitado o botão AVANÇAR, clique no referido botão para dar continuidade na solicitação.

The screenshot shows the 'Dados do Solicitante' form in the SST/BM system. The user is JOSE ANTONIO DA SILVA. The 'Sou Responsável pela Edificação' field is set to 'Não' (No), with a green arrow pointing to the selected radio button. The 'Responsável pela Edificação' section is visible, with a green arrow pointing to the 'DOCUMENTO EM BRANCO.pdf' field, labeled 'Insira o arquivo pertinente a PROCURAÇÃO'. The 'Avançar' button is highlighted with a green arrow.

Na sequência deverá preencher o ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO.

Estes são os dados que constarão no Alvará, portanto, atente-se para os erros, pois caso sejam preenchidos errados, após aprovados, não poderão ser alterados, sendo necessária a realização de uma nova solicitação.

Após preencher todos os campos, insira um documento no formato PDF que comprove a área total construída da edificação.

Documentos válidos: Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, o Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI, o Habite-se, Alvarás expedidos pelo CBMMT, prefeitura municipal, plantas aprovadas pelos órgãos públicos, plantas acompanhadas de ART/RRT ou somente ART/RRT.

Em seguida, clique em AVANÇAR para prosseguir na solicitação.

The screenshot shows the 'Endereço da Edificação' form in the SST/BM system. The form is divided into several sections: 'Propriedade Alugada' (checkbox), 'Município' (dropdown: CLMABA), 'Bairro' (dropdown: Areão), 'Logradouro' (text: Rua Expedicionário Bonifácio Cruz), 'Número' (text: 156), 'Complemento' (text: Espaço com a rua X), and 'Área construída (m²)' (text: 750). There is a 'Upload de comprovante da construção (PDF)' field with a file named 'DOCUMENTO EM BRANCO.pdf'. A green arrow points to the 'Avançar' button.

Em seguida deverá inserir as atividades econômicas desenvolvida na edificação.

Para adicionar basta pesquisar pelo número CNAE ou pela descrição da atividade.

The screenshot shows the 'Atividades econômicas exercidas na edificação' form. It includes a 'CNPJ' field, a 'CNAE' field with a green arrow pointing to it, and a '+ Adicionar' button. Below the form is a table with columns for 'Código', 'Descrição', 'Ocupação / Divisão', and 'Remover'. The table is currently empty.

Em seguida selecione a atividade correspondente e clique no botão ADICIONAR.  
Caso possua mais que uma atividade, basta ir adicionando, repetindo o processo.

Atividades econômicas exercidas na edificação

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral: Upload do arquivo PDF \*

CNAE: Adicione todos os CNAE (principal e secundários)

Código	Descrição	Ocupação / Divisão	Remover
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho	C-2 Comercio com média e alta carga de incêndio	—

← Voltar    → Avançar

Na sequencia adicione o cartão de CNPJ da empresa no campo COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL. Caso a solicitação seja em nome de pessoa física, poderá adicionar no referido campo uma cópia do documento de identidade.

Atividades econômicas exercidas na edificação

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral: Upload do arquivo PDF \* DOCUMENTO EM BRANCO.pdf

CNAE: Adicione todos os CNAE (principal e secundários)

Código	Descrição	Ocupação / Divisão	Remover
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho	C-2 Comercio com média e alta carga de incêndio	—
5312-3/00	Clubes sociais, esportivos e similares	F-6 Clubes sociais e de diversão	—
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	C-2 Comercio com média e alta carga de incêndio	—

← Voltar    → Avançar

Após isso, será habilitado o botão AVANÇAR.

Ao avançar poderá ser apresentada a mensagem “Possui CNAE que não se enquadra no Procedimento Simplificado”. Neste caso, significa que a atividade destacada na cor vermelha **NÃO** poderá ser regularizada na forma simplificada, apenas na forma convencional.

Atividades econômicas exercidas na edificação

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral: Upload do arquivo PDF \* DOCUMENTO EM BRANCO.pdf

CNAE: Adicione todos os CNAE (principal e secundários)

Atenção! Possui CNAE que não se enquadra no Procedimento Simplificado

Código	Descrição	Ocupação / Divisão	Remover
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho	C-2 Comercio com média e alta carga de incêndio	—
5312-3/00	Clubes sociais, esportivos e similares	F-6 Clubes sociais e de diversão	—
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	C-2 Comercio com média e alta carga de incêndio	—

← Voltar    → Avançar

Caso não exerça a atividade selecionada, poderá remove-la no local indicado e dar continuidade a solicitação no botão AVANÇAR.

**Atividades econômicas exercidas na edificação**

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral: DOCUMENTO EM BRANCO.pdf

CNAE: Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Adicione todos os CNAE (principal e secundários)

Código	Descrição	Ocupação / Divisão	Remover
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de amarrinho	C-2 Comércio com média e alta carga de incêndio	-
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	C-2 Comércio com média e alta carga de incêndio	-

Voltar Avançar

Na sequencia será apresentada a tela de DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.

Nesta tela o envio de documentos não é obrigatório. Portanto envie apenas se tiver algum documento relevante para a solicitação.

Caso for adicionar algum documento, basta escolher o tipo, inserir o documento no formato PDF e clique no botão ADICIONAR.

Em seguida clique em AVANÇAR para continuar a solicitação.

**Documentos Complementares**

Caso considere necessário, você pode anexar documentos complementares para facilitar o entendimento do projeto.

Tipo de Documento: Upload de arquivo PDF

Adicionar

Lista de Documentos Complementares

Nome do Documento	Documento Uploadado	Remover
ART/RRT/TRT	DOCUMENTO EM BRANCO.pdf	-

Voltar Avançar

Na sequencia será apresentado a tela de TAXA (BOLETO).

Nesta tela, basta clicar no botão GERAR BOLETO que a taxa referente ao serviço será gerada e baixada automaticamente.

Em seguida clique em AVANÇAR para continuar a solicitação.

Home Solicitar Serviços Consultas

Home

Boleto já pago  Gerar Boleto

Boleto disponível e válido até 30 dias, após vencimento realizar nova solicitação do serviço desejado.

Gerar Boleto

Avançar

Volta

© 2022 Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso

Caso já tenha efetuado o pagamento antecipado, selecione a opção BOLETO JÁ PAGO.

Insira o número do boleto no campo indicado e clique em AVANÇAR.

Home Solicitar Serviços Consultas

Home

Boleto já pago  Gerar Boleto

Favor inserir número do DAR do boleto quitado.

Número do Boleto \*

Data de Vencimento

Valor Pago

Avançar

Volta

© 2022 Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso

O número do boleto a ser inserido encontra-se no campo identificado abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		N.º T.P.A.R.		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 24082022 171620	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF			
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA ROUXINOL, 06 - JARDIM SANTA AMÁLIA, CUIABÁ/MT					
07 - N.º DO SELO FISCAL		08 - N.º PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.J./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO	20 - COD. MUNIC.	1 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENC.	23 - INF. COMPLEMENTARES	
CUIABÁ	90000	8/2022	24/09/2022	032/55.378.904-88	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		25 - CÓDIGO		26 - VALOR	
TASEG - CORPO DE BOMBEIRO		6956		61,20	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR	
Código da Sub-receita: 471 - Segunda via e seguintes de documentos				0,00	
Taxa referente ao serviço de Procedimento Simplificado para emissão de Alvará do CBMMT.		MULTA		28 - VALOR	
Referente a 1,00 por via.				0,00	
Cálculo da Receita: 1,00 por via x 61,20 (Valor da Unidade) = 61,20.		JUROS		29 - VALOR	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário.				0,00	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		T.S.E.		30 - VALOR	
				0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR	
				61,20	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO		40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS					
Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002				Via Contribuinte	
85800000000-3 61200123202-0 20924695603-4 25537890488-4					

Na sequencia deverá confirmar todos os dados preenchidos.

Caso tenha algum dado errado basta retornar na aba pertinente ao dado errado e fazer a correção.

Na sequência deverá confirmar todos os dados preenchidos. Caso tenha algum dado errado basta retornar na aba pertinente ao dado errado e fazer a correção.

Caso as informações estejam todas corretas, assinale o campo de declaração e clique em AVANÇAR para continuar a solicitação.

Caso as informações estejam todas corretas, assinale o campo de declaração e clique em AVANÇAR para continuar a solicitação.

Por fim, na aba PROTOCOLO deverá clicar no botão AVANÇAR para finalizar a solicitação. Neste momento será gerado um número de protocolo referente a solicitação.

Por fim, na aba PROTOCOLO deverá clicar no botão AVANÇAR para finalizar a solicitação. Neste momento será gerado um número de protocolo referente a solicitação.

O número de protocolo poderá ser consultado na aba CONSULTAS para verificar o andamento da solicitação.

Caso necessite, poderá ser baixado o comprovante de protocolo no botão DOWNLOAD.

A solicitação ficará no aguardo da confirmação do pagamento da taxa referente ao serviço. Assim que for compensado o pagamento, o processo será automaticamente aprovado.

Para acompanhar sua solicitação acesse clique em HOME para abrir o menu principal.

Na sequencia selecione a opção LISTAR PROTOCOLOS.

© 2022 Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso

Nesta aba aparecerão todas as solicitações realizadas.

Para verificar a situação da solicitação observe na coluna SITUAÇÃO DOCUMENTAÇÃO o status de cada solicitação:

AGUARDANDO ANALISE – a solicitação está com o CBMMT para ser analisada.

AGUARDANDO PAGAMENTO – a solicitação está pendente do pagamento da taxa referente ao serviço.

AGUARDANDO CORREÇÃO – a solicitação está com o SOLICITANTE para que realize as correções solicitadas.

APROVADO – a solicitação está aprovada com o Alvará disponível para impressão.

CASSADO – a solicitação que se encontrava aprovada e por motivos de irregularidades é cassada sua aprovação, tornando inválido o alvará emitido para aquela solicitação.

VENCIDO – a alvará que findou o prazo de validade.

Protocolo	Data da Solicitação	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Número do Boleto	Situação Documentação	Cidade	Tipo Serviço	Data do Último Andamento	Dias em Espera (último andamento)
<a href="#">02009221804</a>	20/09/2022	RAZÃO SOCIAL LTDA	19.519.875/0001-22		Aguardando Analise	CUABÁ	Alvará Online	20/09/2022	2
<a href="#">01209221781</a>	12/09/2022	JOSE ANTONIO DA SILVA	340.037.200-59		Aprovado	CUABÁ	Alvará Online	12/09/2022	10

© 2022 Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso

Para imprimir o Alvará, clique no número de protocolo da solicitação aprovada.

SST/BM JOSÉ ANTONIO DA SILVA Sair

Home Solicitar Serviços Consultas

### Lista de Protocolos

Nome/Razão Social Data Inicial (Data do Último Andamento) Data Final (Data do Último Andamento)

Protocolo CPF/CNPJ Número do Boleto

Situação Documentação Tipo de Serviço Cidade

Pesquisar

Protocolo	Data da Solicitação	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Número do Boleto	Situação Documentação	Cidade	Tipo Serviço	Data do Último Andamento	Dias em Espera (último andamento)
02009221804	20/09/2022	RAZÃO SOCIAL LTDA	19.519.875/0001-22		Aguardando Análise	CUIABÁ	Alvará Online	20/09/2022	2
01209221781	12/09/2022	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	340.037.200-59		Aprovado	CUIABÁ	Alvará Online	12/09/2022	10

© 2022 Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso

Em seguida clique no botão IMPRIMIR ALVARÁ ONLINE.

SST/BM JOSÉ ANTONIO DA SILVA Sair

Home Solicitar Serviços Consultas

### Acompanhamento

Número do Protocolo : 01209221781

Resumo da Solicitação

Edificação a ser Regularizada	Endereço	Solicitante
<p>Nome/Razão Social: JOSÉ ANTONIO DA SILVA</p> <p>CPF/CNPJ: 340.037.200-59</p> <p>Nome Fantasia:</p> <p>E-mail:</p> <p>Telefone:</p>	<p>Cidade: CUIABÁ</p> <p>Logradouro: Avenida Doutor José Feliciano Figueiredo</p> <p>Complemento:</p> <p>Bairro: Porto</p>	<p>Nome: JOSÉ ANTONIO DA SILVA</p> <p>CPF: [REDACTED]</p> <p>E-mail: [REDACTED]</p> <p>Telefone:</p>

Imprimir Alvará Online

Data do Andamento	Andamento
12/09/2022 15:27:15	Solicitação de Alvará Provisório de Segurança Contra Incêndio e Pânico gerada. Aguardando análise pelo CBMMT.
12/09/2022 17:04:33	O item Comprovante MEI foi aprovado.
12/09/2022 17:05:42	A solicitação de Alvará Provisório de Segurança Contra Incêndio e Pânico foi aprovada e encontra-se disponível.

© 2022 Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte:

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**  
**Sistema de Serviços Técnicos - SST/BM**

sstbm@cbm.mt.gov.br

+55 (65) 3623-5374

+55 (65) 9.9983-6956