
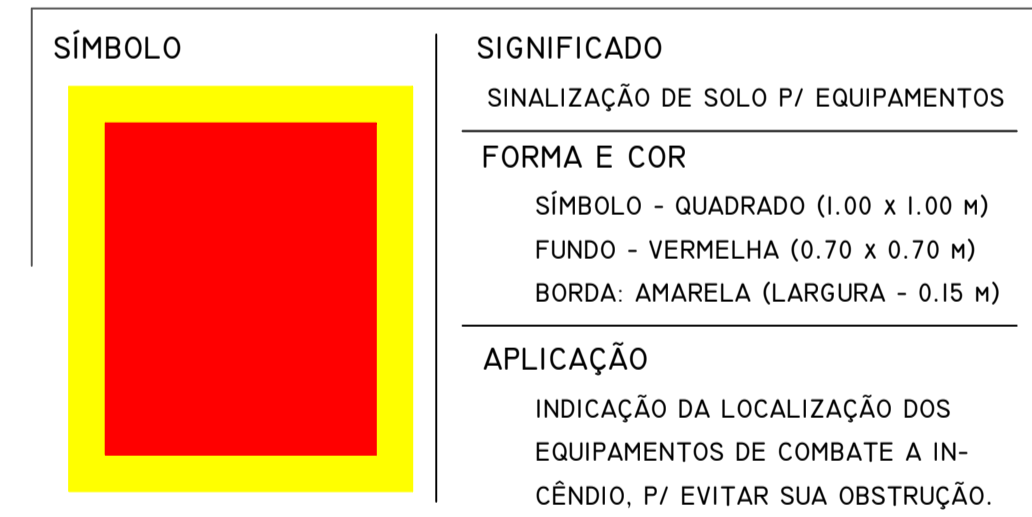


AVENIDA "A"





# PLANTA BAIXA - IPEM / MT

esc. 1/200

## DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

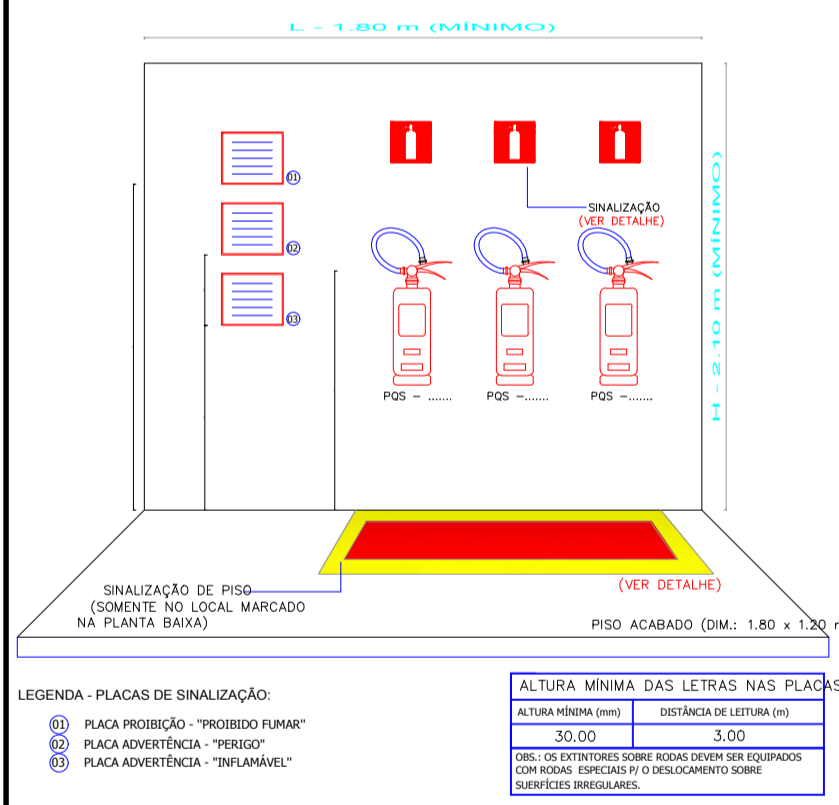

## DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PISO S/ESC

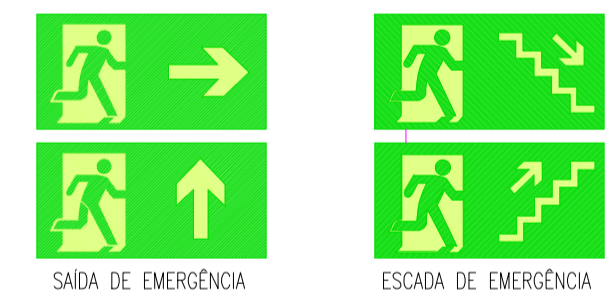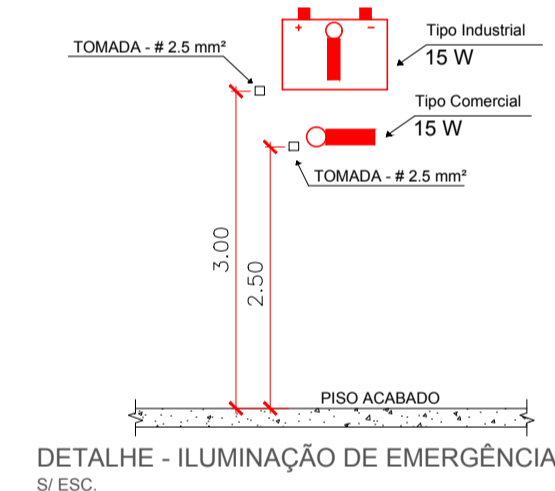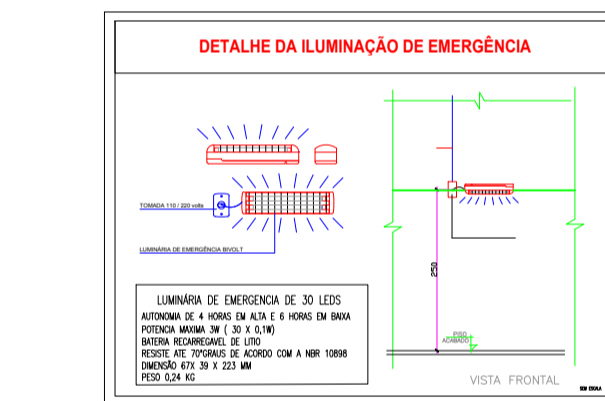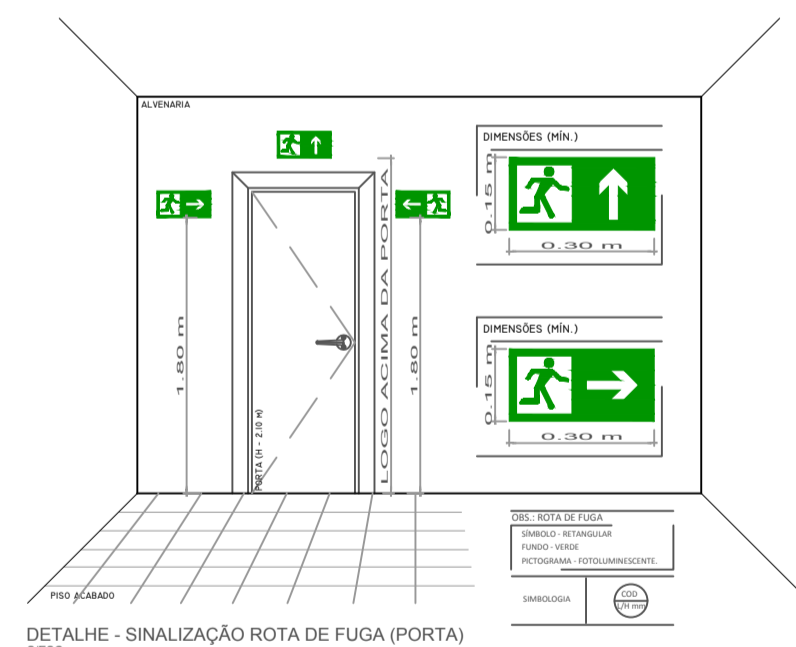

**SAÍDA**  
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DIMENSÕES: 200 x 300 (mm)








**LEGENDA - PLACAS**

CÓDIGO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A14		SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SENTIDO DE FUGA)	6
SF17		SAÍDA DE EMERGÊNCIA (PORTA FINAL)	2
PGF		EMPURRE A BARRA ANTIPÂNICO	0
E3		SINALIZAÇÃO DE SOLO	4
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL	7

**LEGENDA - PREVENTIVOS**


SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	Extintor sobre rodas de incêndio a base de Pó Químico Seco - capacidade 20kg.	0
	Extintor Portátil de incêndio a base de Pó Químico Seco - capacidade 04kg.	03
	Extintor Portátil de incêndio a base de Água Pressurizada - capacidade 10 Lts.	01
	Extintor Portátil de incêndio a base de Dióxido de Oxigênio.	03
	Luminária de emergência (Tipo: Comercial).	06
	Rota de Fuga - direção a seguir	11
	Rota de Fuga - saída final	02

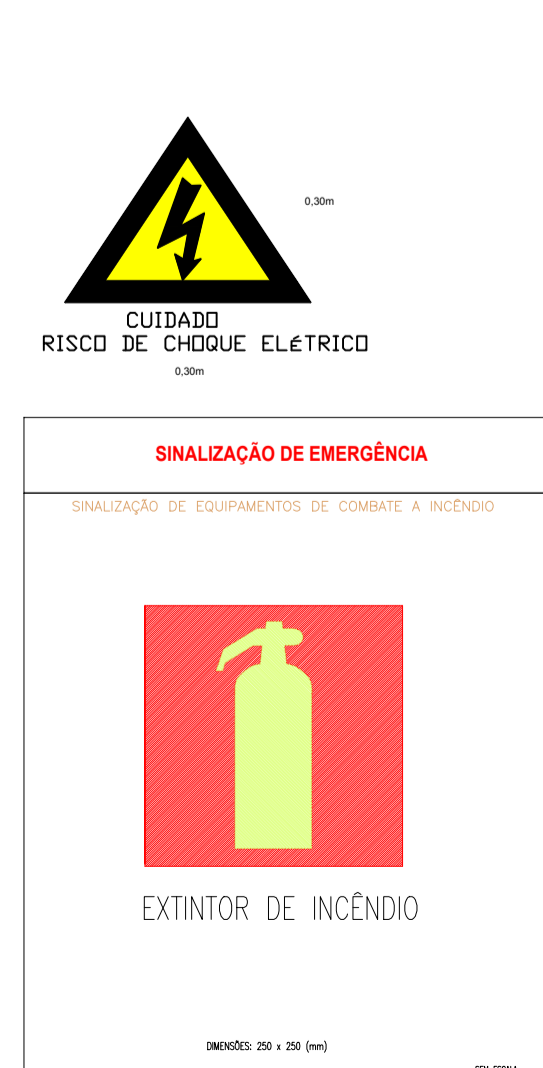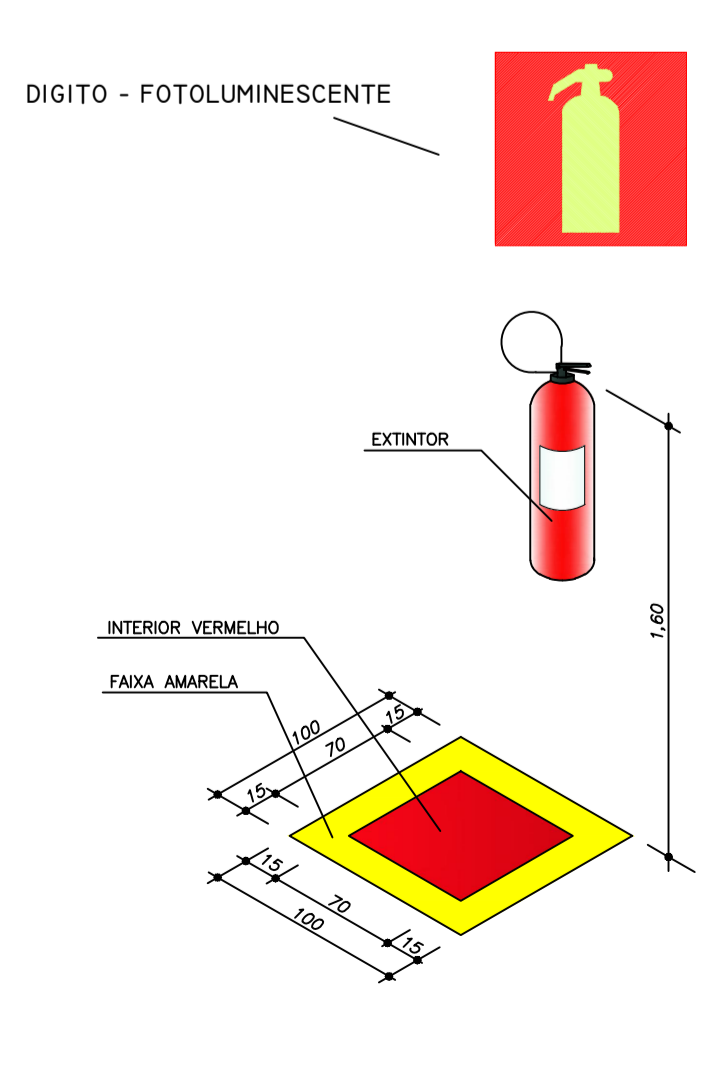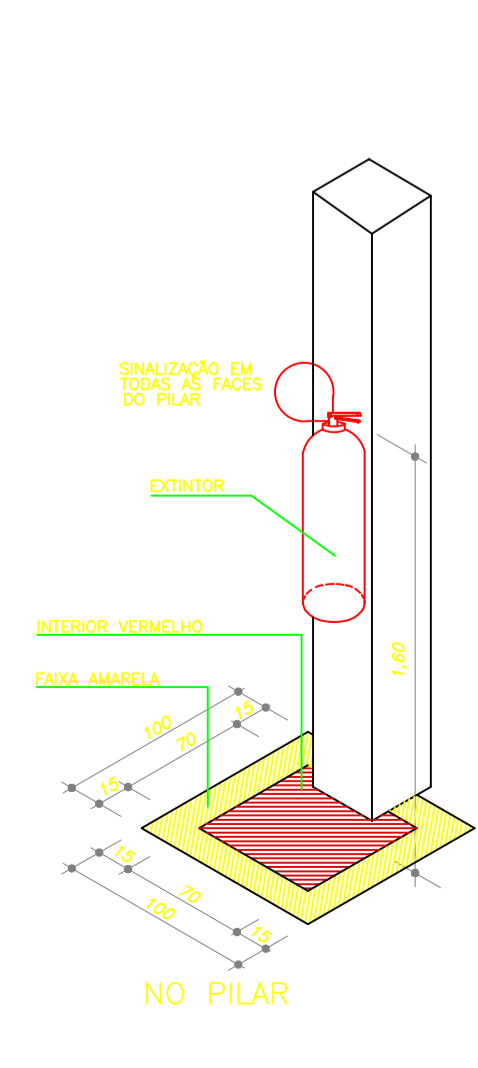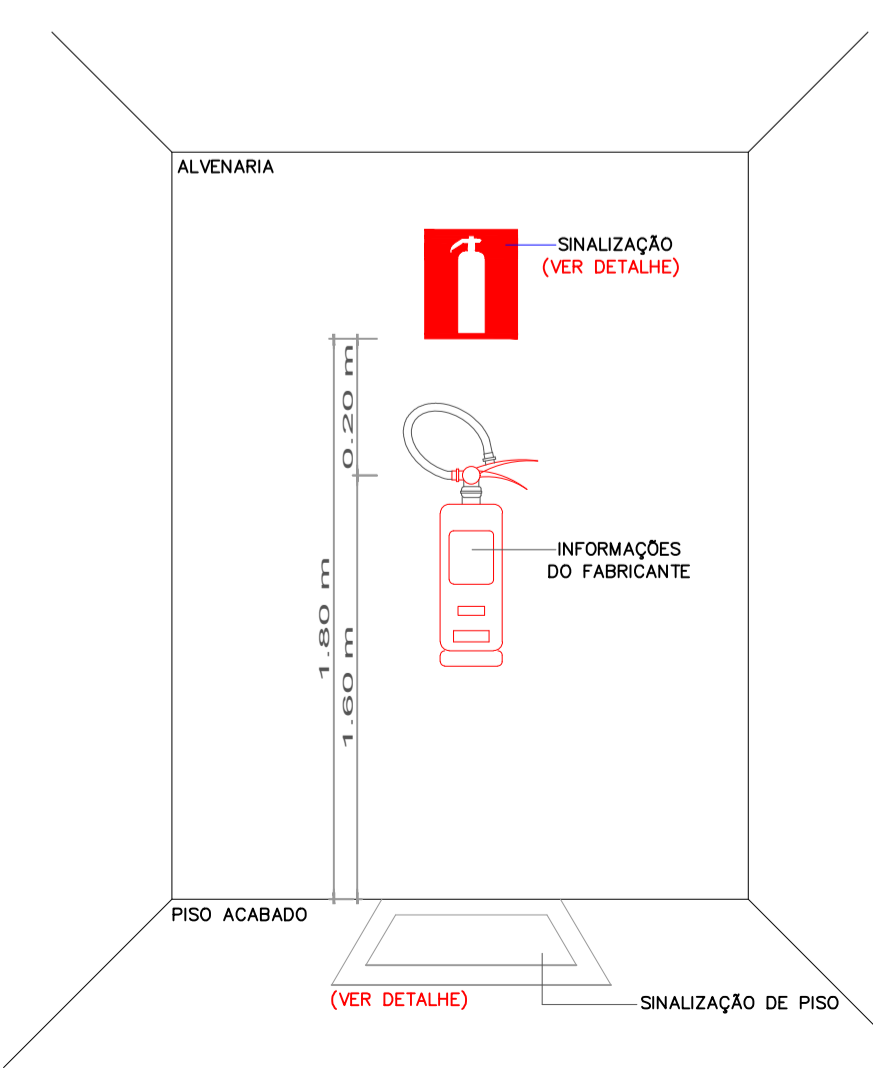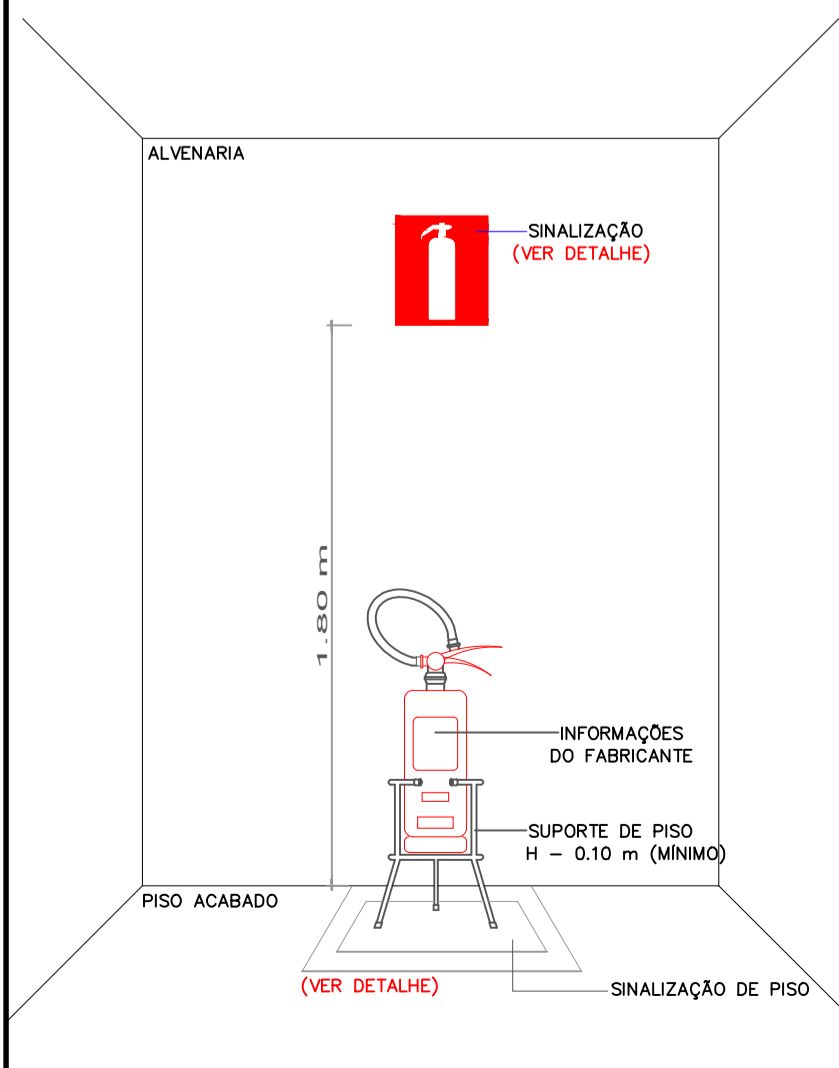

**LEGENDA: SINALIZAÇÃO DE ALERTA**

Instituto de pesos e medidas de Mato Grosso

Nº	IMAGEM	CÓDIGO	TAM.	QUANT.	SETOR / LOCAL
01		09	30X30		

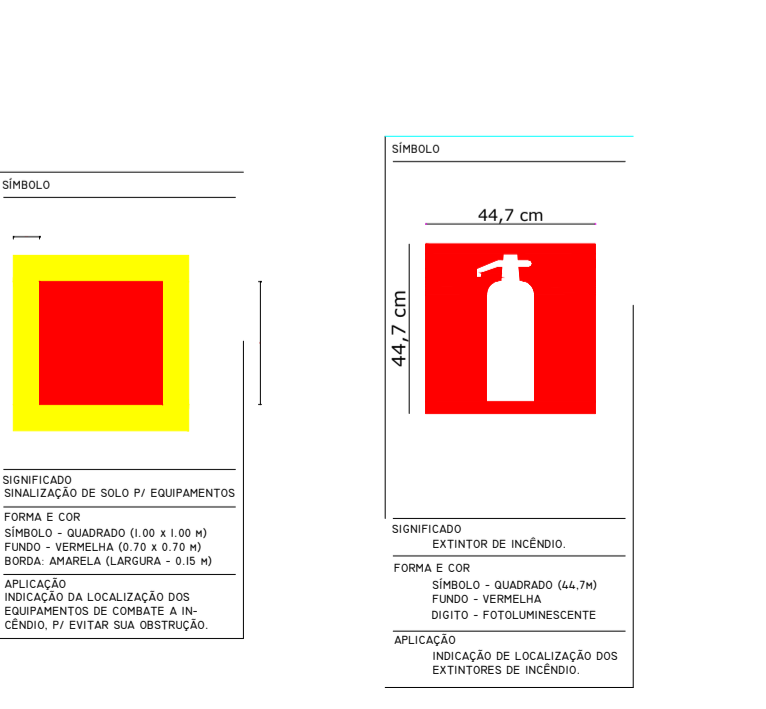

**CONCEITO CONSTRUTORA EIRELI**  
 CNPJ: 28.339.035/0001-79  
 Avenida Ayrton Senna, 1018 S - Portal dos Buritis Juara - MT

TÍTULO: REFORMA DO SETOR CADI  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: SIDIANA ELEN MARQUIS LEITE CREA MT 34723  
 CLIENTE: IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS  
 ASSUNTO: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO  
 REVISOR: R00 DATA: 22/04/2021 ESCALA: 01 Indicada